*Установка манометра деформационного показывающего с угловой петлевой трубкой на вертикальном участке трубопровода*

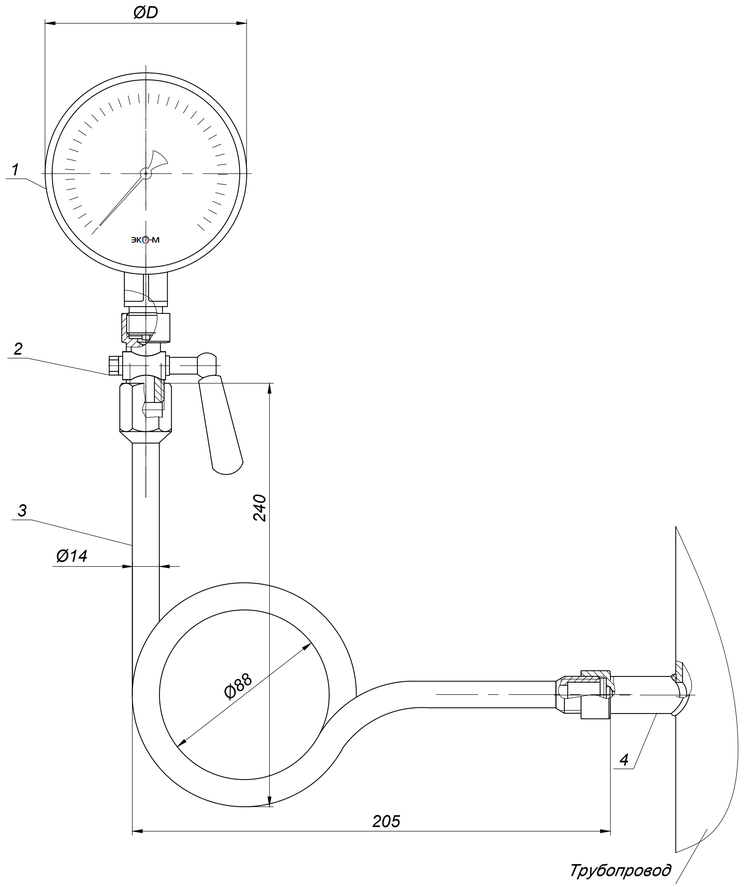


## 1. Манометр Экомера МД02; МД90; МД93

*1.1* ***D:*** *50;63;100;160*
*1.2* ***Материал штуцера и измерительного элемента:*** *медный сплав*
*1.3* ***Материал корпуса:*** *сталь; нержавеющая сталь*
*1.4* ***Тип присоединения:*** *радиальный*
*1.5* ***Диапазон измерений:*** *0..0,6МПа;0…1МПа; 0…1,6МПа; 0…2,5МПа; 0…4МПа; 0…6МПа; 0…10МПа; 0…16МПа; 0…25МПа; 0…40МПа; 0…60МПа; 0…100МПа; -0,1...0,15МПа; -0,1...0,5 МПа; -0,1...0МПа; -0,1...0,5 МПа*
*1.6* ***Резьба присоединения:*** *G1/2; G1/4; M20*1.5; M12*1,5*
*1.7* ***Класс точности:*** *1,5; 2,5*
*1.8* ***МД93, МД90 гидрозаполнение:*** *глицерин; силикон*

***Форма заказа:***

*Пример: МД02-100-G-0…40 бар-ЭИ*

*1 - 2 - 3 - 4 - 5*

*1 - тип прибора ЭКОМЕРА:* МД02;МД93;МД90
*2 - номинальный диаметр корпуса, мм*
*3 - вид резьбы (М-метрическая, G-трубная цилиндрическая)*
*4 - максимальный диапазон и единицы измерений давления*
5 - вариант исполнения (ЭИ-экономичное исполнение, стандартное)

## 2. Кран трехходовой

*2.1* ***Вид резьбы:*** *G1/2F-G1/2F; G1/2F-G1/2M; G1/2F-M20*1,5F; M20*1,5F - M20*1,5F*
*2.2* ***Материал:*** *латунь*

***Форма заказа:***

*Пример: КТХ-GF-GF*

*1 - 2 - 3*

*1 - тип прибора ЭКОМЕРА: КТХ*
*2 - вид резьбы входящая часть (М-метрическая, G-трубная цилиндрическая)*
*3 - вид резьбы ответная часть (М-метрическая, G-трубная цилиндрическая)*

## 3. Трубка для манометра прямая

*3.1* ***Материал:*** *углеродистая сталь, нержавеющая сталь*
*3.2* ***Вид резьбы:*** *G1/2F - G1/2M; M20*1.5F-M20*1.5; G1/2F - G1/2M; M20*1.5F-M20*1.5*

***Форма заказа:***

*Пример: ТМП-G1/2F-G1/2M*

*1 - 2 - 3*

*1 - тип прибора ЭКОМЕРА: ТМП;ТМУ*
*2 - вид резьбы входящая часть (М-метрическая, G-трубная цилиндрическая)*
*3 - вид резьбы ответная часть (М-метрическая, G-трубная цилиндрическая)*

## 4. Бобышка вварная

*4.1* ***Материал:*** *углеродистая сталь, нержавеющая сталь*
*4.2* ***Длина:****30 мм; 55 мм*
*4.3* ***Вид резьбы:*** *G1/2*

***Форма заказа:***

*Пример: БВ-30*

*1 - 2*

*1 - тип прибора ЭКОМЕРА: БВ*
*2 - монтажная длина, мм*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Установка манометра деформационного показывающего с угловой петлевой трубкой на вертикальном участке трубопровода | Лит. | Масса | Масштаб |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | | | | |
| Разраб. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Пров. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | ЭКО-М | | |
| Н. контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А4х3